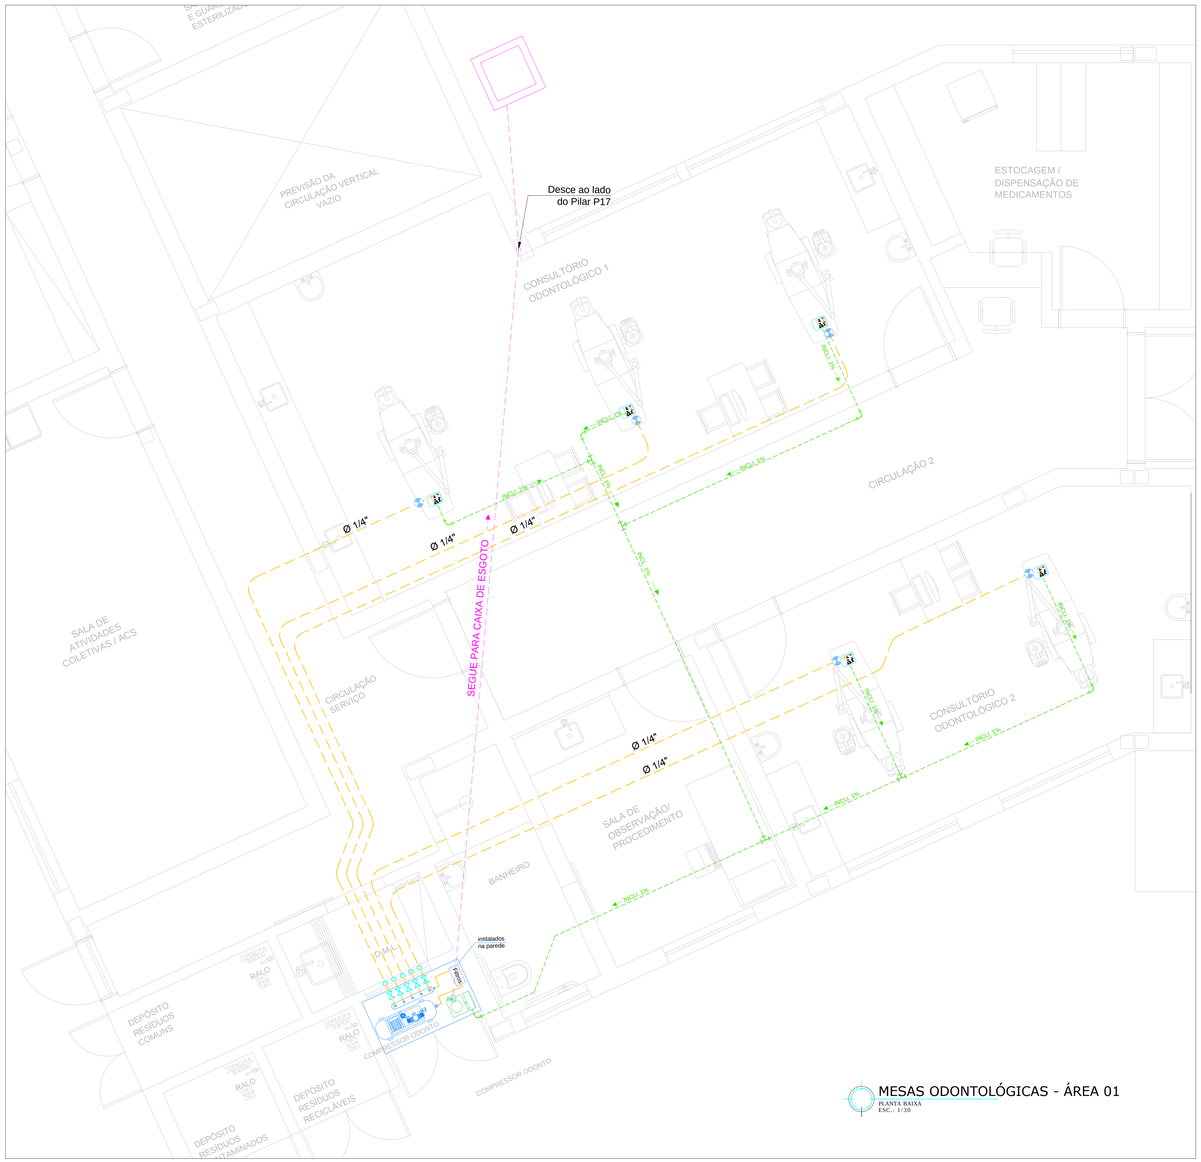

MESAS ODONTOLÓGICAS - ÁREA 01
PLANTA BAIXA
ESC.: 1/30

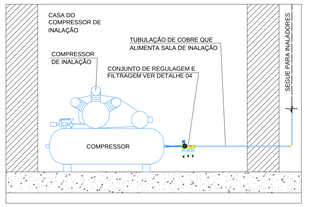

CAIMINHO TUBULAÇÃO INALAÇÃO
DETALHE 01
S/ ESCALA

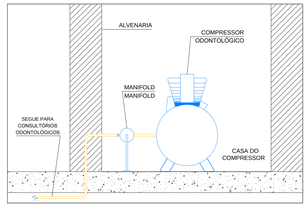

TRAJETO DA TUBULAÇÃO ODONTO
DETALHE 02
S/ ESCALA

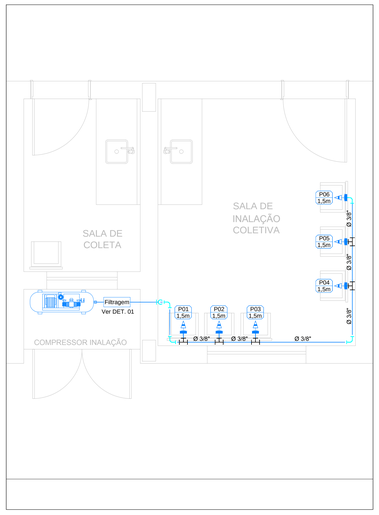

SALA DE INALAÇÃO COLETIVA - ÁREA 02
PLANTA BAIXA
ESC.: 1/30

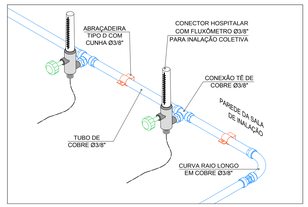

ESQUEMA INALAÇÃO COLETIVA
DETALHE 03
S/ ESCALA

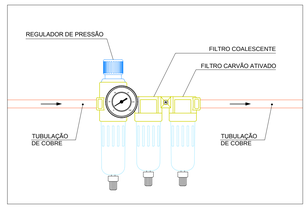

FILTRAGEM AR COMPRIMIDO
DETALHE 01
S/ ESCALA

PLANTA CHAVE
PLANTA BAICA
ESC.: 1/300

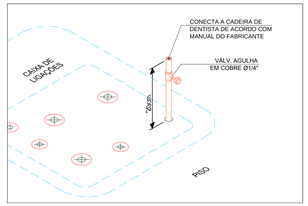

CAIXA DE LIGAÇÃO
DETALHE 01
S/ ESCALA

LEGENDA

- TUBULAÇÃO DE COBRE RECOZIDO APARENTE Ø 1/4" PARA CONDUÇÃO DE AR DA CASA DO COMPRESSOR PARA AS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS
- TUBULAÇÃO DE COBRE RECOZIDO EMBUTIDA NO PISO Ø 1/4" PARA CONDUÇÃO DE AR DA CASA DO COMPRESSOR PARA AS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS
- TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE "A" INSTALAÇÃO APARENTE Ø 3/8" PARA CONDUÇÃO DE AR DA CASA COMPRESSOR PARA A SALA DE INALAÇÃO COLETIVA
- TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE "A" EMBUTIDA NO PISO Ø 3/8" PARA CONDUÇÃO DE AR DA CASA DO COMPRESSOR PARA A SALA DE INALAÇÃO COLETIVA
- CURVA 90° SOLDÁVEL EM COBRE CLASSE "A" - Ø INDICADO
- TÊ RETO SOLDÁVEL EM COBRE CLASSE "A" - Ø INDICADO
- CONJUNTO COMPOSTO POR PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DE PAREDE COM SAÍDA DE Ø 1/4" E FLUXÔMETRO Ø 1/4".
- COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO
- TAG's: P01 1,5m — Nº DO PONTO DE CONSUMO / ALTURA DO PONTO DE CONSUMO
- PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO
- VÁLVULA ESFERA
- BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA 1HP
- TUBULAÇÃO DE VÁCUO EM PVC SOLDÁVEL Ø25mm
- CURVA 90° PVC SOLDÁVEL Ø25mm - SUCÇÃO
- TÊ RETO PVC SOLDÁVEL Ø25mm - SUCÇÃO
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PVC SOLDÁVEL Ø50mm
- CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60x60 INTERNO, COM REQUADRO E TAMPA FOFO.

NOTAS

01- LIMPAR A LINHA COM O PRÓPRIO AR COMPRIMIDO ANTES DA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO FILTRO / REGULADOR.
02- APLICAR PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMARELO SEGURANÇA NOTAÇÃO MUNSELL - 5Y 8/12 EM DUAS DEMÃOS.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIF.
01	03/2020	REVISÃO DE ACORDO COM RELATÓRIO DE ANÁLISE	TERA	A. MELO

REVISÃO

EMPRESA

TERA
e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

OBRA/ENDEREÇO

UBS VIRGEM DOS POBRES
RUA SÃO JUDAS TADEU S/N, SÃO BENEDITO - SANTA LUZIA/MG

DENOMINAÇÃO DO DESENHO
AR COMPRIMIDO E VÁCUO
ODONTOLOGIA E SALA DE INALAÇÃO
PLANTA BAIXA

FOLHA
ARC-01/01

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANTONIO DE MELO PRADO CREA : 23.141-D/MG

DATA : FEV/2020
ESCALA : INDICADA
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 10/2019

FASE
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
TERA

ARQUIVO
UBS-PE-AR-001-TER-R01